

# Pompa di calore Paradigma

## Display remoto ModuExpo LT



## Indice

<b>1 Informazioni generali</b>	<b>3</b>
1.1 Dati tecnici	3
<b>2 Installazione</b>	<b>4</b>
<b>3 Connessioni</b>	<b>5</b>
<b>4 Tastiera</b>	<b>6</b>
<b>5 Display</b>	<b>7</b>
<b>6 Blocco tastera</b>	<b>8</b>
<b>7 Menù principale</b>	<b>8</b>
7.1 PSS	8
7.2 Sett Aria	8
7.3 Mode	9
7.4 HIST	9
7.5 Par	10
7.5.1 Set	10
7.5.2 Parametri configurazione	10
7.6 Err	11
7.7 dAtE	11
7.8 For	11
7.9 SYS	12
7.10 Termostato ambiente	12
7.10.1 Funzionamento estivo	12
7.10.2 Funzionamento invernale	13
7.11 Ingresso digitale	13
7.12 Antilegionella	13
7.13 Allarmi	13
7.14 Cronotermosta	14
7.14.1 Cronotermostato ambiente	14
7.14.2 Cronotermostato sanitario	16

### Diritti d'autore

Tutte le informazioni riportate in questo documento tecnico così come i disegni e le informazioni tecniche da noi messi a disposizione restano di nostra proprietà e non possono essere riprodotti senza previo permesso scritto.

# Informazioni generali

## 1. Informazioni generali

L' i-CR è un controllo remoto Modbus con LCD negativo e tasti capacitivi.

Il dispositivo va utilizzato come tastiera remota di macchina con rilevamento di temperatura locale, replica delle funzionalità del controllo a bordo macchina.

Il controllo remoto:

- replica alcune funzionalità del controllo bordo macchina (lettura sonde, accesso parametri...)
- cronotermostato ambiente settimanale
- ciclo anti-legionella.
- storico allarmi
- ...

In modalità pannello macchina i menù sono quelli della tastiera di macchina.

La pagina principale mostra di default la temperatura ambiente e attiva le icone di funzionamento in base alle funzioni di macchina. In caso di allarme, viene mostrato il codice di allarme al posto della temperatura ambiente.

### NOTE!

- È configurabile con una sola macchina, **non è possibile gestire una rete di unità**
- Con le frecce si può far comparire l'ora attuale al posto della temperatura ambiente

### 1.1 Dati tecnici

Tensione alimentazione	12Vac/dc ( $\pm 10\%$ )
Frequenza alimentazione	50/60Hz
Potenza	.5 VA
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente di funzionamento	-25°C / +60°C
(1)Umidità ambiente di funzionamento	0% ÷ 80%
Temperatura ambiente di stoccaggio	-30°C ÷ 70°C
(1)Umidità ambiente di stoccaggio	0% ÷ 90%
Ingombri	133 x 80.7 x 24 mm
Comunicazione	Seriale Modbus RS485 Modbus master
Sonda aria	Precisione è di +/- 0.5°C; Range 0°C – 70°C
(2)Classe del dispositivo	4
(2)Contributo di controllo	2%

(1) Non condensante.

(2) Secondo REG UE 2013-811

## 2. Installazione


Il controllo è adibito per il fissaggio a parete secondo lo standard DIN 503. Uso interno.

Nella parte posteriore del controllo sono presenti alcune asole preforate da staccare esercitandovi una pressione con un cacciavite, in maniera tale da ricavare i fori utili al fissaggio.

Prima di effettuare tale operazione, aprire il controllo stesso, applicando una leggera pressione nella parte inferiore e superiore del controllo, in modo da separare il pannello posteriore da quello anteriore.

Utilizzare il pannello posteriore e applicare i fori nelle due asole. Non usare direttamente il pannello come dima per effettuare i fori sulla parete, l'elettronica potrebbe danneggiarsi durante tale operazione.

In dettaglio seguire i seguenti passaggi per aprire l'i-CR:

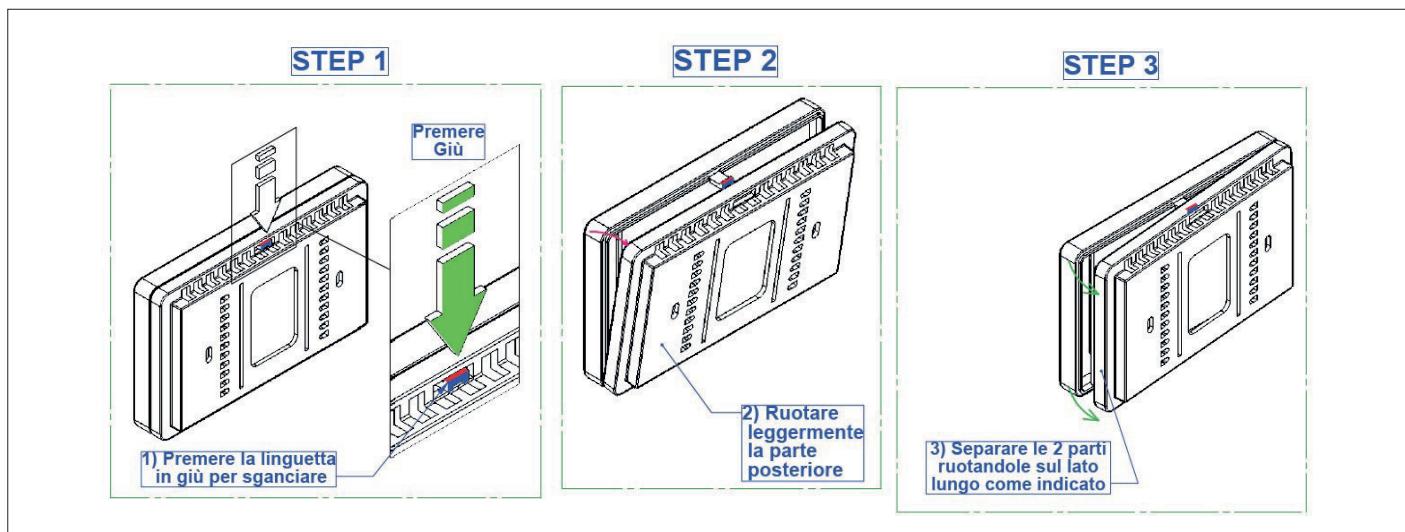

# Connessioni


## 3. Connessioni

È necessario prevedere due cavi di collegamento tra unità chiller o pompa di calore e controllo remoto i-CR:

- cavo twistato schermato 3X1.5mmq per la comunicazione-Modbus R+/R-/GND
- cavo 2x1.5mmq per l'alimentazione 12Vac

	Descrizione	Morsetti i-CR	Morsetti chiller o pompa di calore	Note
CAVO 1	Alimentazione	PIN 12	12Vac	-
		PIN 13	12Vac	
CAVO 2	Comunicazione	PIN 9	GND RS485	Cavo schermato e PIN 7 RS485 + Twistato
		PIN 7	RS485 +	
		PIN 8	RS485 -	
CAVO 3	Ingresso digitale	PIN 1	-	Contatto libero da PIN 2 tensione
		PIN 2	-	

### Esempio collegamento i-CR alla pompa di calore

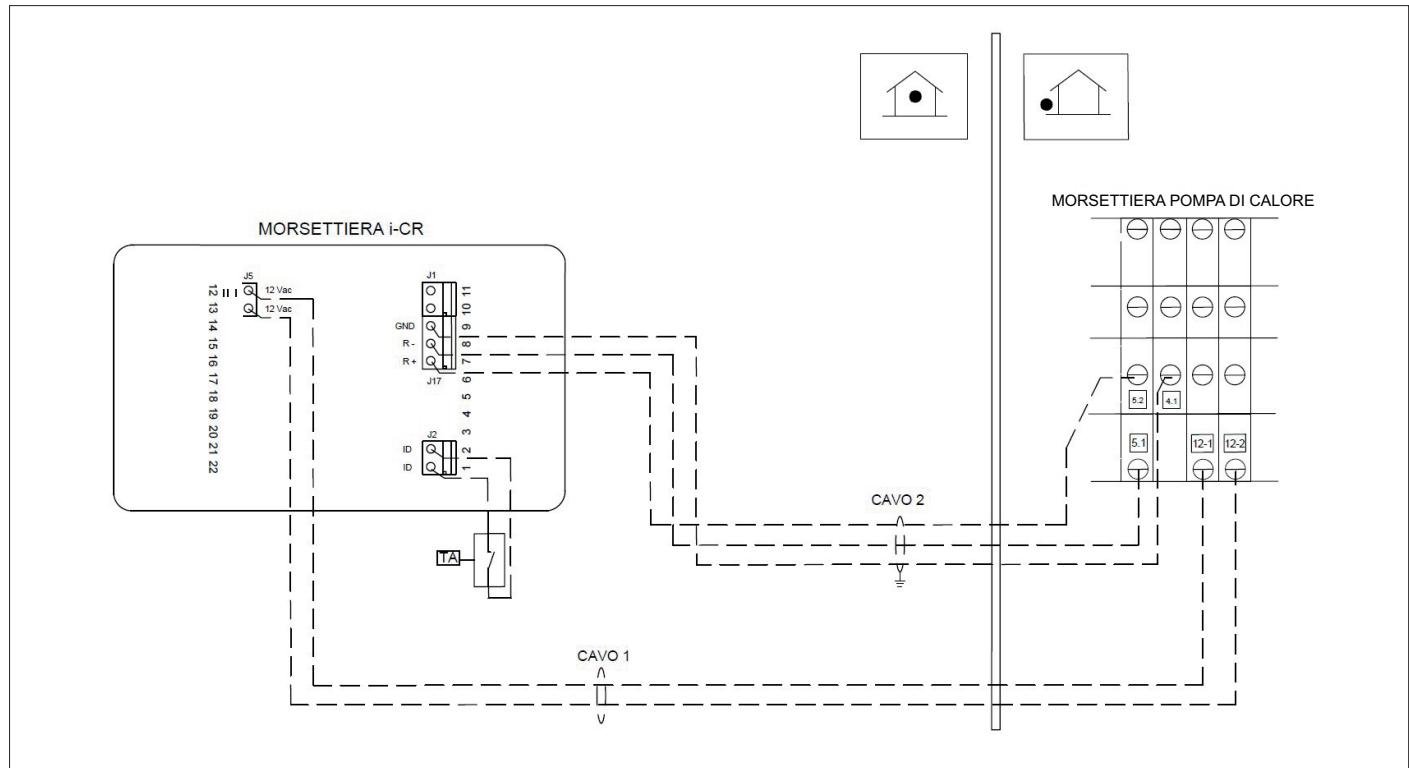

## 4. Tastiera

La retroilluminazione dei led risulta spenta se la tastiera non è utilizzata da più di 1 minuto. In tal caso, la prima pressione su un tasto "risveglia" la tastiera facendo accendere i led ma non viene eseguita la funzione associata al tasto. Sono presenti 6 tasti capacitivi.



Tasto	Descrizione
	<b>ON/OFF BACKLIGHT</b> Funzione che lavora a livello di termostato, spegne/accende led e backlight. Quando è in modalità OFF, la tastiera non accetta comandi. Questa funzionalità non ha nessun effetto sulla regolazione della macchina, ma abilita/disabilita l'interazione del termostato. Permette di uscire dal menù. Se premuto per 3 secondi, attiva la modalità di standby e blocca la tastiera (compare l'icona del lucchetto). <b>Questa funzionalità non ha nessun effetto sulla regolazione della macchina, ma abilita/disabilita l'interazione del utente con la tastiera del termostato.</b>
	<b>UP</b> Permette di spostarsi su un menù superiore o di incrementare il valore di un parametro
	<b>DOWN</b> Permette di spostarsi su un menù inferiore o di decrementare il valore di un parametro
	<b>CRONOTEROSTATO</b> Permette di impostare le fasce di funzionamento per la termostatazione sulla temperatura ambiente letta dalla sonda presente sull'i-Cr
	<b>TASTO CAMBIO STAGIONE</b> Occorre fare una pressione prolungata di <b>3 secondi</b> per cambiare stagione oppure mettere in OFF la pompa di calore o chiller
	<b>TASTO DI ENTER</b> Permette di entrare nei menù o di confermare un parametro.

# Display

## 5. Display

Il display è un LCD custom negativo con retro-illuminazione bianca. Di seguito l'elenco delle icone principali con relativo significato prevalente.

Tasto	Descrizione	Note
	Raffrescamento	Accesso Fisso: modo di funzionamento Raffrescamento
	Riscaldamento	Accesso Fisso: modo di funzionamento Riscaldamento
	Sanitario	Accesso Fisso: sanitario abilitato Lampeggiante: sanitario in corso
	Goccia acqua	Accesa quando sulla pagina principale si visualizza temperatura acqua macchina invece di temperatura ambiente
	Manuale	Quando non è attivo il cronotermostato ma l'impostazione del "mode" è manuale
	Hz massimi	
	Cronotermostato	Visibile quando è operativo il cronotermostato ambiente
	Economy	Attivo modo Eco (da manuale o da fascia del crono-programma)
	Modo Off	Off del modo (da manuale o da fascia del crono-programma)
	Password attiva	Indica che si ha accesso a dei menù sotto password I pallini a fianco indicano il livello di password inserito
	Lucchetto	Indica il blocco tastiera attivo
	Allarme	Indica che è presente un allarme
	Link error	Indica la mancanza di comunicazione con l'unità
	Pompa	Accesso fisso quando la pompa dell'unità è attiva
	Compressore	Lampeggiante: unità in chiamata Accesso fisso: almeno 1 compressore in funzione
	Antilegionella	Accesso fisso: ciclo disinfezione in corso Lampeggi: ultimo ciclo non eseguito
	Antigelo	Accesso fisso quando attive le resistenze antigelo, se presenti
	Solare	Accesso fisso quando attiva la pompa solare, se presente
	Resistenze	Accesso fisso quando attive le resistenze integrazione impianto o sanitario, se presenti
	Caldaia	Accesso fisso quando abilitazione caldaia attivo, se presente
	Defrost	Accesso fisso quando sbrinamento in corso

## 6. Blocco tastiera

- **AUTOMATICO:** si gestisce un blocco tastiera automatico (standby): dopo **K32** (default 60 secondi) secondi di inattività i led dei tasti si spengono e la luminosità del LCD si riduce come definito da **K33** (default 100%), poi, alla prima pressione di uno dei tasti, i led si attivano ad indicare il risveglio della tastiera. Su questo evento non si ha nessun altro effetto dal tasto premuto. A led attivi, la tastiera risponde come richiesto. Per impostazione vedi par. 7.5.2.
- **MANUALE:** oltre ad essere attivo il blocco tastiera automatico come descritto nel paragrafo interfaccia macchina, c'è la possibilità di attuare un blocco tastiera manuale. Premendo il tasto di ON/OFF per 3 secondi, si blocca la tastiera. Questa situazione è segnalata dal lucchetto. Ad ogni pressione di un tasto in questa situazione di blocco il lucchetto lampeggia insieme alla scritta "Lock". Per sbloccare la tastiera occorre premere nuovamente il tasto ON/OFF per 3 secondi.

## 7. Menù principale

Con il tasto Enter si entra nel menù di primo livello descritto di seguito. Qui possono comparire le seguenti voci:

- Sett: Setpoint ambiente estivo ed invernale eco e normale.
- PSS: Impostazione password
- Err: Allarmi correnti di macchina
- ModE: Modo di funzionamento del termostato (funzione termostato ambiente)
- Hist: Storico allarmi
- PAr: Parametri di macchina e locali di termostato
- dAtE: Impostazione data e ora
- For: Menù con forzature manuali
- SYS: Menù stato sistema

Con le frecce si naviga fra le voci possibili, con il **tasto** Enter si seleziona il menù scelto, con il **TASTO ON/OFF** si esce nuovamente.

### 7.1 PSS

Impostazione password per entrare nei menù installatore o superiore.

### 7.2 Sett Aria

Impostazione dei setpoint **AMBIENTE** (disabilitati in modo diS).

Set	Default
Coo	25.0°C
HEA	20.0°C
CooE	30.0°C
HEAE	15.0°C

## Menù principale

### 7.3 ModE

Selezionando il menù ModE si imposta il tipo di funzionamento.

Tasto	Descrizione
	<b>diS:</b> Funzione termostato ambiente disabilitata. Questa modalità si riconosce dal fatto che non compare ne l'icona del manuale ne l'icona del cronotermostato. È presente l'icona con il simbolo goccia. La temperatura visualizzata è quella della sonda di regolazione della pompa di calore o chiller. Il simbolo viene visualizzato soltanto quando la macchina è in ON (set aria non impostabili).
	<b>ComF:</b> Funzione termostato ambiente attiva. La richiesta di termoregolazione verrà valutata in base alla temperatura letta dal termostato e dal set ambiente normale di stagione. La temperatura visualizzata è quella dell'aria letta dalla sonda a bordo del termostato i-CR. Questa modalità si riconosce dalla presenza del solo simbolo del manuale.
	<b>Eco:</b> Funzione ECO manuale. La richiesta di termoregolazione verrà valutata in base alla temperatura letta dal termostato e dal set ambiente Eco di stagione. Questa modalità si riconosce dalla presenza dell'icona del manuale e della foglia.
	<b>OFF:</b> Termostato ambiente in OFF manuale. Alla macchina verrà inviato termoregolazione ambiente soddisfatta sempre. Questa modalità si riconosce dalla presenza dell'icona manuale e dall'icona della luna.
	<b>Cron:</b> Cronotermostato attivo La richiesta di termoregolazione segue la programmazione del cronotermostato settimanale che a sua volta può essere in una delle seguenti fasce: - OFF - Eco - ComF Questa modalità si riconosce dalla presenza dell'orologio ad indicare il cronotermostato attivo, la fascia oraria attiva si individua dalla presenza o meno dei simboli della luna e della foglia. Questo menù è sempre accessibile. Per impostare il cronotermostato vedi par. 7.14.

### 7.4 HIST

Questo menù serve per visualizzare lo storico allarmi salvato in macchina. Gli allarmi sono visualizzati in ordine cronologico inverso, l'allarme più recente viene visualizzato per primo.

Con i tasti Up e Down si scorrono i vari record presenti. Nei transitori in cui il termostato va a leggersi il nuovo allarme compaiono brevemente dei trattini, ad indicare che il valore non è ancora disponibile.

Si visualizza di default l'acronimo dell'allarme salvato (Exxx). Premendo ripetutamente sul tasto Enter, si scorrono gli altri dati del record che sono:

- Orario dell'allarme in formato hh:mm (24 ore)
- Giorno del mese "d0xx" (dove xx = 1 – 31)
- Mese "M0xx" (dove xx = 1 – 12)
- Anno "y0xx" (dove xx = 0 – 99)

Nel caso in cui la scheda nel momento dell'allarme non aveva a disposizione una data e ora valida, il tempo convenzionale mostrato è in giorni e ore dall'ultimo power-on della scheda. In questo caso il campo Mese e il campo Anno non compaiono e il campo giorno può valere anche 0.

#### Nota!

Nello storico allarmi finisce anche l'evento di disinfezione terminata con successo, in questo caso al posto dell'acronimo dell'allarme compare "ALOK".

## 7.5 Par

Questo menù dà accesso a tutti i parametri di macchina, è possibile impostare i setpoint acqua della pompa di calore / chiller. In un primo livello si vedono le label dei vari gruppi. Selezionando uno dei gruppi si accede ai parametri relativi.

### 7.5.1 Set

Impostazione del setpoint **ACQUA** estivo e invernale.

Setpoint acqua	Default
Coo	7.0°C
HEA	45.0°C
SAN	48.0°C
COO2	18.0°C
HEA2	35.0°C

### 7.5.2 Parametri Configurazione

Si possono impostare i seguenti parametri di configurazione.

Codice	Descrizione	Valore di default	Limite minimo	Limite massimo	Unità	PSW
K01	Baudrate serial Modbus 0 = 4800 baud 1 = 9600 baud 2 = 19200 baud 3 = 38400 baud	1	0	3	Num	U
K02	Parità serial Modbus 0 = Nessuna parità con 2 bit di stop 1 = Parità ODD con 1 bit di stop 2 = Parità EVEN con 1 bit di stop 3 = Nessuna parità con 1 bit di stop Timeout comunicazione Modbus	2	0	3	Num	U
K03	Timeout comunicazione Modbus	60	0	120	s	U
K30	Potenza retro-illuminazione	100%	10	100	%	M
K31	Timeout uscita automatica dai menù 0: Nessun timeout gestito N > 0: Dopo N secondi senza premere tasti si torna alla pagina principale	0	0	120	s	U
K32	Timeout per passaggio in standby 0 = Standby non gestito	60	0	120	s	U
K33	Luminosità in standby K33 = 0: spento K33 > 0: Percentuale di luminosità rispetto a funzionamento normale	100%	0	100	%	U
K50	Offset giorno della settimana 0 = Lunedì è il giorno 1 1 = Domenica è il giorno 1	0	0	1	Num	M
K100	Staratura sonda di temperatura	0	-10.0	10.0	°C	M

Legenda per i livelli Password:

- U = Livello utente
- M = Livello manutentore

## Menù principale

---

### 7.6 Err

In questo menù si possono vedere le sigle degli allarmi correnti attivi sul chiller o pompa di calore.

Con i **TASTI Up e Down** si scorrono i vari allarmi presenti.

Nel caso in cui non ci siano allarmi, compare la scritta “**noAL**”.

La presenza di un errore sul chiller o pompa di calore si riconosce dalla presenza dell’icona 

Reset manuale allarmi macchina: viene effettuato in automatico mettendo in OFF la macchina con il tasto MODE (in presenza di segnalazione di allarme a schermo).

### 7.7 dAtE

Impostazione data e ora:

- YEAr: dal 2018 al 2099
- Mon: da 1 (Gennaio) a 12 (Dicembre)
- DAy: da 1 a 31 (con limitazione dinamica per alcuni mesi/ anni)
- Hour: da 00:00 a 23:59

Il giorno della settimana viene calcolato in automatico.

Ora legale gestita in automatico con regola UE.

Sul Display, di default, il giorni 1 è il lunedì ed il 7 la domenica.

Impostando il **parametro K50 = 1**, il giorno 1 sarà domenica.

**Nota! Quando all'avvio la scheda rileva che la data e l'ora sono state resettate, viene presentato in automatico questo menù per chiedere l'inserimento di data e ora.**

### 7.8 For

Questo menù, accessibile con almeno password installatore, permette di attivare alcune forzature sulla macchina:

- **dEFr**: serve per attivare un ciclo di defrost manuale. Premendo sul tasto **Enter**, si invia il comando alla macchina e si esce dal menù.

- **Pump**: serve per attivare manualmente la pompa impianto per effettuare uno sfiato impianto. Premendo sul tasto Enter, si invia il comando alla macchina e si esce dal menù.

**Nota! Il comando viene accettato dalla macchina solo se è posta in OFF.**

- **Aleg**: è possibile forzare un ciclo di disinfezione in modo manuale (vedi menù For).

Una volta inviato la forzatura alla macchina tramite il menù For, la forzatura in oggetto viene mantenuta attiva per 60 minuti. In caso di mancanza di tensione durante questi 60 minuti la richiesta viene persa.

**La funzione ANTILEGIONELLA deve essere ABILITATA sulla pompa di calore (vedi manuale tecnico relativo).**

### 7.9 SYS

Menù stato sistema, in questo menù si possono vedere alcune grandezze di sistema.

Con i **TASTI Up e Down** si seleziona quale stato vedere.

Premendo il **TASTO ENTER** si passa dal nome dello stato al suo valore e viceversa.

Stato	Significato
S001	Temperatura ripresa unità
S002	Temperatura mandata acqua unità
S003	Temperatura ACS
S004	Temperatura remota impianto
S005	Temperatura aria esterna
S006	Versione firmware termostato
S007	Pressione di aspirazione
S008	Pressione di condensazione
S009	Temperatura aspirazione compressore
S010	Temperatura mandata compressore
S011	Temperatura collettore solare
S012	Temperatura accumulo solare
S013	Temperatura mandata preparatore ACS

Nota! Mostra “----” se valore non disponibile.

Per le unità multicircuito è possibile vedere solo le gradezze del circuito 1.

### 7.10 Termostato ambiente

Funzione attiva nelle modalità (Conf, Eco e Cron), la chiamata ambiente viene propagata alla pompa di calore / chiller se:

- la macchina risulta essere accesa in funzionamento estivo o invernale.
- e
- la regolazione del termostato ambiente è abilitata (Mode diverso da “**dis**”).

Se lo stato attuale del termostato ambiente è **OFF** (manuale o da cronotermostato) viene inviato alla macchina stato di termoregolazione ambiente soddisfatto; negli altri casi, la chiamata ambiente segue le regole riportate qui sotto.

Per i dettagli sul comportamento della macchina in assenza di chiamata ambiente, fare riferimento alla specifica della macchina.

#### 7.10.1 Funzionamento estivo

Se temperatura termostato  $\leq$  Set, allora chiamata non attiva

Se temperatura termostato  $\geq$  Set + isteresi(1), allora chiamata attiva

#### Note

- (1) Isteresi fissa di 1°C;
- Nella zona compresa fra set e set + isteresi si mantiene lo stato di chiamata precedente.
- Se la modalità attuale è ECO, il set di riferimento è il set ambiente estivo eco.
- Se presente il circolatore di rilancio o secondario, la chiamata attiva agisce sullo stato del circolatore.

## 7.10.2 Funzionamento invernale

Se temperatura termostato  $\geq$  Set, allora chiamata non attiva  
Se temperatura termostato  $\leq$  Set + isteresi(1), allora chiamata attiva

### Note

- (1) Isteresi fissa di 1°C;
- Nella zona compresa fra set e set + isteresi si mantiene lo stato di chiamata precedente.
- Se la modalità attuale è ECO, il set di riferimento è il set ambiente invernale eco
- Se presente il circolatore di rilancio o secondario, la chiamata attiva agisce sullo stato del circolatore.

## 7.11 Ingresso digitale

È possibile collegare un termostato o una serie di termostati ambiente con contatto pulito sull'ingresso digitale ID dell' i-Cr.

- Se l'ingresso digitale ID è chiuso = propaga la richiesta ambiente anche se ho escluso il cronotermostato
- Se l'ingresso digitale ID è aperto = si considera che non ci sia chiamata da altre fonti

**Note!** Se i compressori sono attivi e la chiamata viene sospesa, l'unità esterna raggiunge il setpoint acqua per poi mettersi in stand-by

## 7.12 Antilegionella

**La funzione ANTILEGIONELLA deve essere ABILITATA sulla pompa di calore.**

Il ciclo è abilitato se r34 > 0 (1=Lunedì, 2=Martedì,..., 7=Domenica).

Il termostato si occupa di propagare la data e l'ora in modo che il chiller possa sapere quando effettuare il ciclo di antilegionella. Deve essere abilitato il sanitario: H10 > 0.

Devono essere abilitate le resistenze integrazione sanitario: r15 > 0 ed esistere un relè configurato a tale scopo (un DO con valore 26).

Deve essere disponibile la sonda temperatura sanitaria: un ingresso analogico 6.

Da remoto viene inoltrata la richiesta di eseguire il ciclo di disinfezione.

Nello storico allarmi viene salvato l'evento di avvenuto ciclo di antilegionella con data e ora di fine ciclo; a differenza di tutti gli altri eventi di allarme, in questo caso la scritta che compare non è "Exxx" come nel caso degli allarmi, ma "ALOK".

Durante il ciclo di disinfezione l'icona relativa è attiva.

Nel caso di ciclo non eseguito correttamente il chiller propaga l'errore E61 (visualizzabile solo su storico allarmi Hist).

Per forzare manualmente un ciclo antilegionella, consultare il capitolo 7.8 **For.**

## 7.13 Allarmi

L'unico allarme realmente presente sul termostato è l'allarme di mancanza di comunicazione con la macchina a cui va collegato via seriale.

L'icona campanella attiva 

La mancanza di comunicazione con la macchina si segnala con la scritta lampeggiante "Conn".

L'icona campanella si attiva anche in caso di errore sulla lettura della sonda di temperatura.

In caso di presenza di allarmi sulla macchina invece, compare il triangolo di pericolo acceso fisso.

## 7.14 Cronotermostato

Di seguito le impostazioni del cronotermostato ambiente e sanitario. Queste regolano la modalità con cui si genera la chiamata ambiente nelle varie fasce orarie impostate e l'abilitazione alla produzione sanitaria. Nel caso in cui la modalità di funzionamento sia con cronotermostato abilitato (si visualizza l'icona dell'orologio), allora in alto a destra si mostra quale fascia è attualmente attiva. Si evidenzia con il pallino pieno la fascia corrente, mentre tutte le altre fasce abilitate del giorno avranno il cerchietto vuoto; per le fasce non abilitate non comparirà niente. Se non è ancora stato raggiunto l'orario della prima fascia del giorno corrente, si mostra attiva il pallino della fascia 1 lampeggiante ad indicare che non è ancora stata raggiunta la prima fascia.

### 7.14.1 Cronotermostato ambiente

Cronotermostato basato sulla temperatura ambiente letta dalla sonda dell'i-Cr.

Per la cronoprogammazione settimanale è necessario aver impostato la data, vedi par 7.7.



Si accede al menù CRONO premendo il **TASTO OROLOGIO** dalla visualizzazione normale. Per tutto il tempo che si resta in questo menù il simbolo orologio lampeggia.

Premendo per 3 secondi sul **TASTO OROLOGIO**, si esce dall'area CRONO e si torna sulla schermata principale.

Mentre premendo il **TASTO ON/OFF** si esce dalla sezione corrente.

Le immagini seguenti sono puramente a scopo illustrativo. In rosso il segmento lampeggia, in nero è acceso e in grigio significa che si abilita a seconda delle frecce.

#### Selezione della stagione

Nella sezione CRONO, si va a scegliere quale programmazione stagionale visualizzare o modificare ESTIVA ☀/INVERNALE ☁

Quando si entra nel menù, la programmazione preselezionata è quella relativa alla stagione corrente (in OFF si parte dal funzionamento estivo).

Lampeggia il simbolo della stagione selezionata, con le 2 frecce si cambia.

Premendo il **TASTO ENTER** si prosegue nella selezione del giorno settimanale.

#### Selezione del giorno

In questa area lampeggia il giorno settimanale. Il primo giorno che si attiva è il giorno corrente. Si scorre con le frecce per scegliere il giorno desiderato.

Ecco qui l'esempio con Lunedì lampeggiante.



Premendo il **TASTO ENTER** si prosegue nella selezione del giorno settimanale.

## Visualizzazione delle fasce giornaliere

In questa area scorrendo con le frecce vengono visualizzate tutte le 5 fasce configurabili del giorno.

La fascia attualmente selezionata è evidenziata dal cerchietto lampeggiante 

Si scorrono le fasce con le frecce, si visualizza l'ora di inizio della fascia.

- Il simbolo foglia  è acceso se la fascia è ECO.
- Il simbolo della luna  è attivo se la fascia è OFF o disabilitata.
- Con la fascia in Comfort, risultano spente sia la luna sia la foglia.
- Compare “----” se la fascia in questione risulta disabilitata.

La fascia va modificata:

- nella sua ora di inizio
- nel suo modo di funzionamento, Comfort, ECO o OFF.

Le frecce permettono di modificare il dato (lampeggiante). Lo scorrimento in questa area è dato dalla conferma del valore con il **TASTO ENTER**, premendo il tasto si prosegue.

Prima si può impostare l'ora di start della fascia. Premendo il **TASTO ENTER** si prosegue.

Nota che se si disabilita la fascia (compaiono i trattini “----” al posto dell'orario), allora non si può andare ad impostare il modo di funzionamento qui sotto.

Premendo il **TASTO ENTER** si prosegue si esce dalla modifica della fascia e si salva la nuova impostazione.

Compiono le seguenti selezioni:

- Comfort: Scritta “**ComF**” senza ulteriori icone oltre al orologio 
- ECO: Scritta “**Eco**” con icona foglia attiva 
- OFF: Scritta “**OFF**” con icona luna attiva 

Premendo il **TASTO ENTER** si esce dalla modifica della fascia salvando le impostazioni e si torna alla visualizzazione della fascia stessa.

Nel transitorio viene mostrato per un paio di secondi la scritta “**Save**” per evidenziare che la modifica è stata salvata.

Per NON SALVARE le modifiche uscire con il **TASTO ON/OFF**.

## Eliminazione programmazione

In ogni sezione del menù cronotermostato, premendo per 3 secondi il tasto **TASTO ON/OFF**, si esegue un'eliminazione.

- Da selezione stagione, si eliminano tutte le programmazioni della stagione lampeggiante.
  - Da selezione giorno, si eliminano tutte le programmazioni del giorno lampeggiante.
  - Da visualizzazione fasce, si elimina la fascia lampeggiante.
- Effettuando una cancellazione, per un paio di secondi il display mostrerà la scritta “**dEL**” ad indicare in modo esplicito quanto appena eseguito.

**Nota!** Sulla programmazione di un giorno non si possono avere tutte le fasce disabilitate, in questo caso si considera impostata la fascia 1 in OFF dalle 00:00 e quindi si ha la richiesta ambiente in OFF per tutto il tempo.

## 7.14.2 Cronotermostato sanitario

Impostazione delle fasce per l'abilitazione della produzione sanitaria.

Per la cronoprogammazione settimanale è necessario aver impostato la data, vedi par 7.7.



Si accede al menù CRONO premendo il **TASTO OROLOGIO** dalla visualizzazione normale. Per tutto il tempo che si resta in questo menù il simbolo orologio lampeggia.

Premendo per 3 secondi sul **TASTO OROLOGIO**, si esce dall'area CRONO e si torna sulla schermata principale.

Mentre premendo il **TASTO ON/OFF** si esce dalla sezione corrente.

### Selezione del giorno

In questa area lampeggia il giorno settimanale. Il primo giorno che si attiva è il giorno corrente. Si scorre con le frecce per scegliere il giorno desiderato.

Ecco qui l'esempio con Lunedì lampeggiante.



### Selezione della stagione

Nella sezione CRONO, si va a scegliere la programmazione sanitaria

Quando è selezionato, il simbolo del sanitario lampeggia. Premendo il **TASTO ENTER** si prosegue nella selezione del giorno settimanale.

### Visualizzazione delle fasce giornaliere

In questa area scorrendo con le frecce vengono visualizzate tutte le 5 fasce configurabili del giorno.

La fascia attualmente selezionata è evidenziata dal cerchietto lampeggiante

Si scorrono le fasce con le frecce, si visualizza l'ora di inizio della fascia.

La fascia va modificata:

- nella sua ora di inizio
- nel suo modo di funzionamento, ON o OFF.

Le frecce permettono di modificare il dato (lampeggiante).

Lo scorrimento in questa area è dato dalla conferma del valore con il **TASTO ENTER**, premendo il tasto si prosegue.

Prima si può impostare l'ora di start della fascia. Premendo il **TASTO ENTER** si prosegue.

Nota che se si disabilita la fascia (compaiono i trattini "----" al posto del orario), allora non si può andare ad impostare il modo di funzionamento qui sotto.

Premendo il **TASTO ENTER** si prosegue si esce dalla modifica della fascia e si salva la nuova impostazione.

Compiono le seguenti selezioni:

- ON: Scritta "On" senza ulteriori icone oltre al orologio
- OFF: Scritta "OFF" con icona luna

## Menù principale

---

Premendo il **TASTO ENTER** si esce dalla modifica della fascia salvando le impostazioni e si torna alla visualizzazione della fascia stessa.

Nel transitorio viene mostrato per un paio di secondi la scritta **“Save”** per evidenziare che la modifica è stata salvata.

Per NON SALVARE le modifiche uscire con il **TASTO ON/OFF**.

### Eliminazione Programmazione

In ogni sezione del menù cronotermostato, premendo per 3 secondi il tasto **TASTO ON/OFF**, si esegue un'eliminazione.

- Da selezione stagione, si eliminano tutte le programmazioni della stagione lampeggiante.
- Da selezione giorno, si eliminano tutte le programmazioni del giorno lampeggiante.
- Da visualizzazione fasce, si elimina la fascia lampeggiante.

Effettuando una cancellazione, per un paio di secondi il display mostrerà la scritta **“dEL”** ad indicare in modo esplicito quanto appena eseguito.

**Nota!** Sulla programmazione di un giorno non si possono avere tutte le fasce disabilitate, in questo caso si considera impostata la fascia 1 in OFF dalle 00:00 e quindi si ha la richiesta ambiente in OFF per tutto il tempo.

**Paradigma Italia S.p.A.**

Via Campagnola, 19/21

25011 Calcinato (BS)

Tel. +39 030 9980951

Fax +39 030 9985241

[info@paradigmaitalia.it](mailto:info@paradigmaitalia.it)

[www.paradigmaitalia.it](http://www.paradigmaitalia.it)

